



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1

INTERVENTO N. 34A  
“ADEGUAMENTO DM 19/03/2015 CASA DELLA SALUTE  
DI MARSCIANO”  
CUP F61B16000620003 CIG 72253470F8

PREVENZIONE INCENDI  
STATO DI PROGETTO  
Fabbricato principale  
Pianta piano rialzato

Consulenza e Progettazione:  
**"CITTA' FUTURA" S.C.**  
via S. Chiara, 9 - 55100 Lucca  
tel. 0583/490920 - Fax 490921  
E mail: posta@cittafutura.com

Integrazione prestazioni specialistiche: ing. Alfredo Alunni Macerini

Progetto architettonico: ing. Alfredo Alunni Macerini arch. Giuseppe Lazzari

Impianti idrotermosanitari - Prevenzione incendi: ing. Gian Piero Calissi

Strutture: ing. Andrea Alunni Macerini


Impianti elettrici ordinari e speciali - Acustica: dott. per. ind. Davide Possamai

Coordinamento sicurezza progettazione: ing. Paolo Amadio

EMISSIONE 11/05/2018  
REVISIONE  
scala 1:100  
**TAVOLA: V3**  
Produzione Stefania Alberigi  
Firma Verifica ing. Alfredo A. Macerini  
Firma Approvazione ing. Alfredo A. Macerini  
Licenze Autocad: n° 3 - 343-03714459 - n° 1- 343-59424826 945AV03 TAV.V3-V11-ATT. RIALZATO

PIANTA PIANO RIALZATO

- Area di tipo C - CONTINUITA' ASSISTENZIALE
- Area di tipo C - CENTRO DI SALUTE
- Area di tipo C - S.E.R.T.
- Area di tipo E - C.O.A.T.
- Area di tipo C - POLIAMBULATORIO ODONTOIATRICO

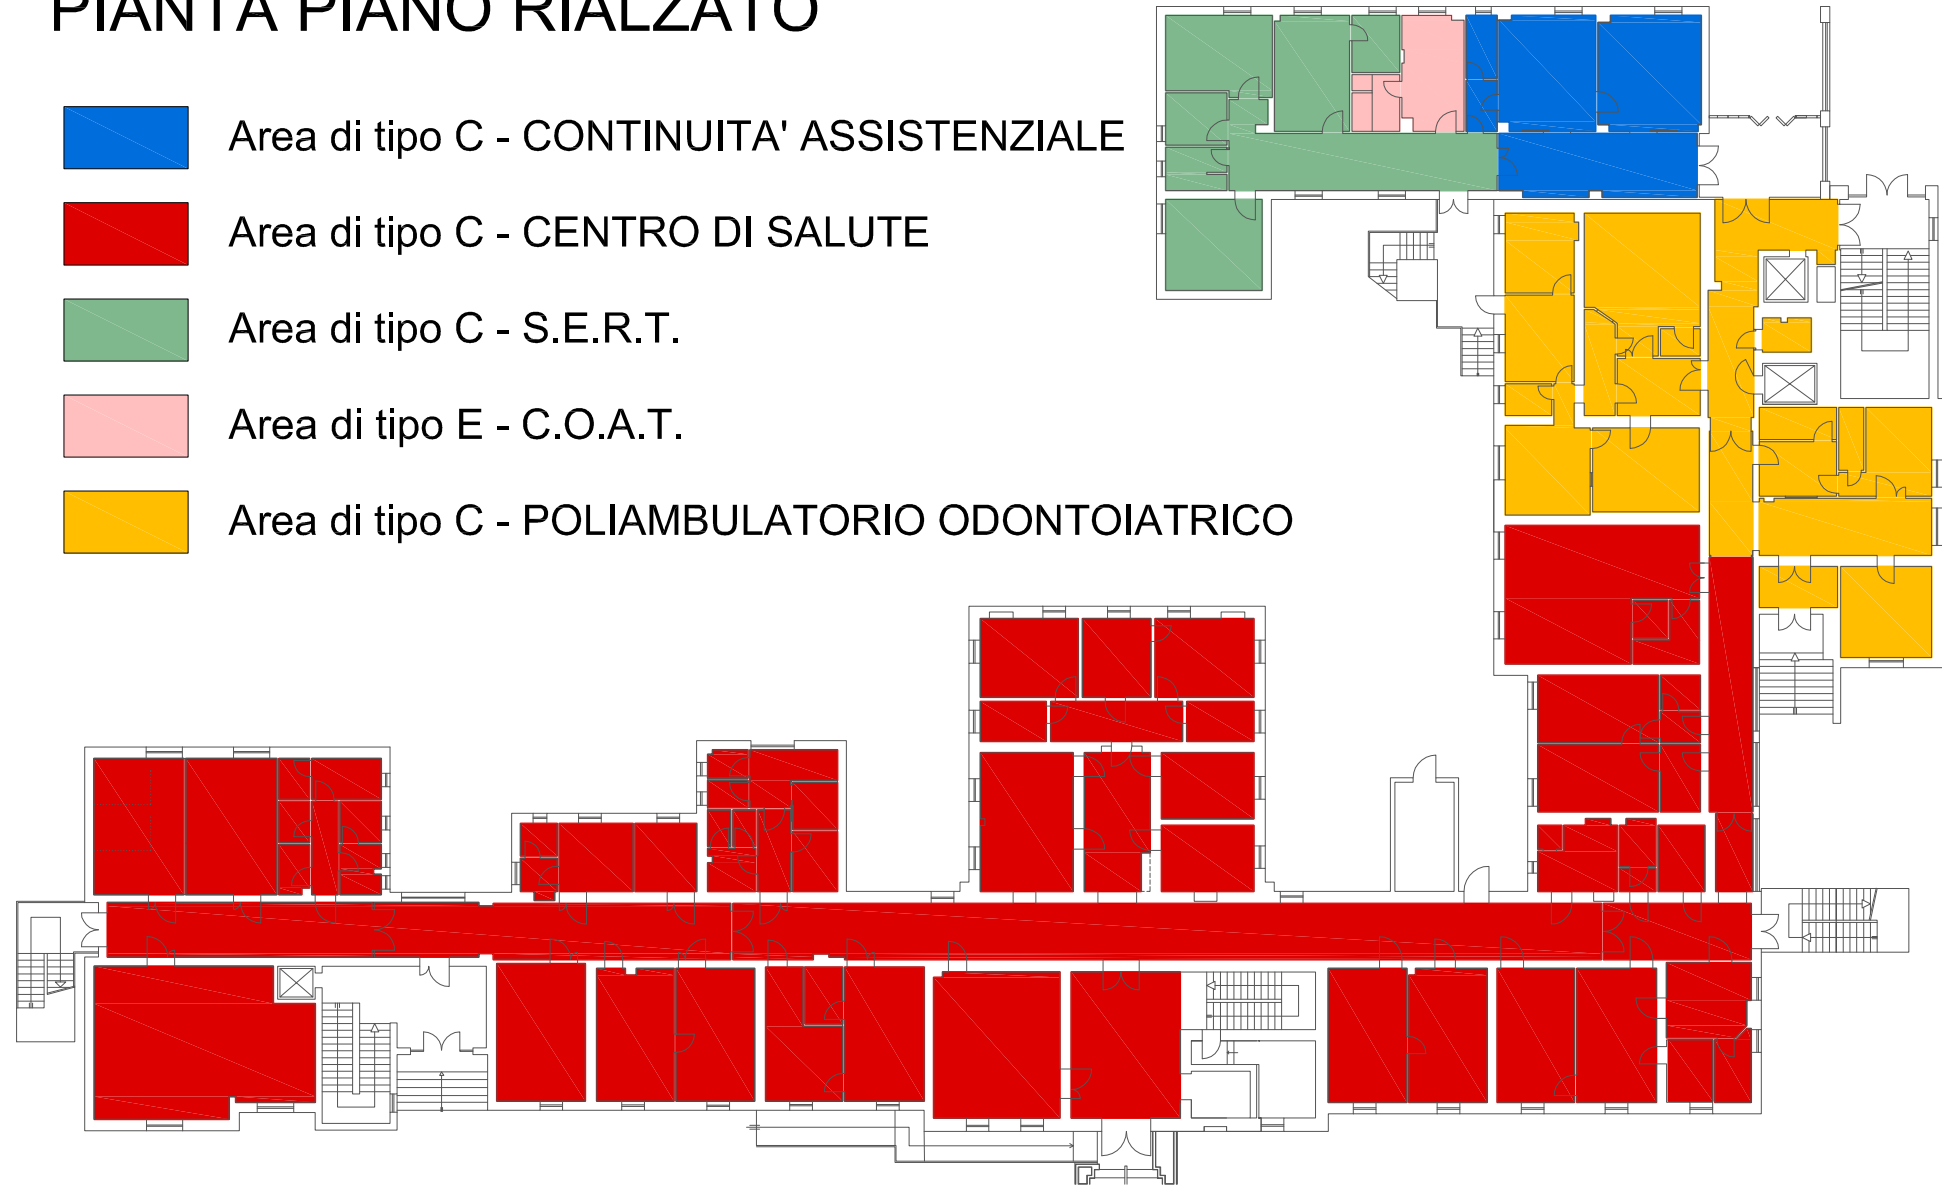

LEGENDA SIMBOLI VVF

→ Percorso di uscita verso il basso

→ Percorso di uscita orizzontale

→ Percorso di uscita verso l'alto

E Estintore portatile a polvere Classe >34A-144BC

EI Porta e finestra tagliafuoco EI 30, 60 o 120

I Idrante

M Infisso con dispositivo di apertura a spinta (maniglione antipanico)

NA Infisso con ante mantenute normalmente aperte

←< x m > Lunghezza corridoio cieco

←< x m > Lunghezza via di esodo

U.S. n°x Numerazione uscite di sicurezza

F.P.F. Filtro a prova di fumo

SI - Se Numerazione scale

US Apparecchio di segnalazione delle vie di esodo

Strutture separanti tagliafuoco REI 60 o 120

