




INTERVENTO N. 34A
“ADEGUAMENTO DM 19/03/2015 CASA DELLA SALUTE
DI MARSIANO”
CUP F61B16000620003 CIG 72253470F8

PREVENZIONE INCENDI
RAFFRONTO
PROGETTO/AUTORIZZATO PRATICA n°18728/02
Fabbricato principale
Pianta piano seminterrato

PROGETTO DEFINITIVO



Consulenza e Progettazione:
"CITTA' FUTURA" s.c.
 via S.Chiara, 9 - 55100 Lucca
 tel. 0583/490920 - Fax 490921
 E mail: posta@cittafutura.com

EMISSIONE	11/05/2018
REVISIONE	
scala	1:100

TAVOLA.

W40

Integrazione prestazioni specialistiche:	ing. Alfredo Alunni Macerini
Progetto idrotecnico:	ing. Alfredo Alunni Macerini
Impianti idrotermosanitari -	arch. Giuseppe Lazzari
Prevenzione incendi:	ing. Gian Piero Calissi
Strutture:	ing. Andrea Alunni Macerini
Impianti elettrici ordinari e speciali - Acustica:	dott. per. ind. Davide Possa
Coordinamento sicurezza progettazione:	ing. Paolo Amadio

V10

VIO

Produzione

Stefania Alberigi

Firma Verifica

Ing. Alfredo A. Macerini

Firma Approvazione


Ing. Alfredo A. Macerini

Licenze Autocad: n° 3 - 343-03714459 - n° 1- 343-59424826







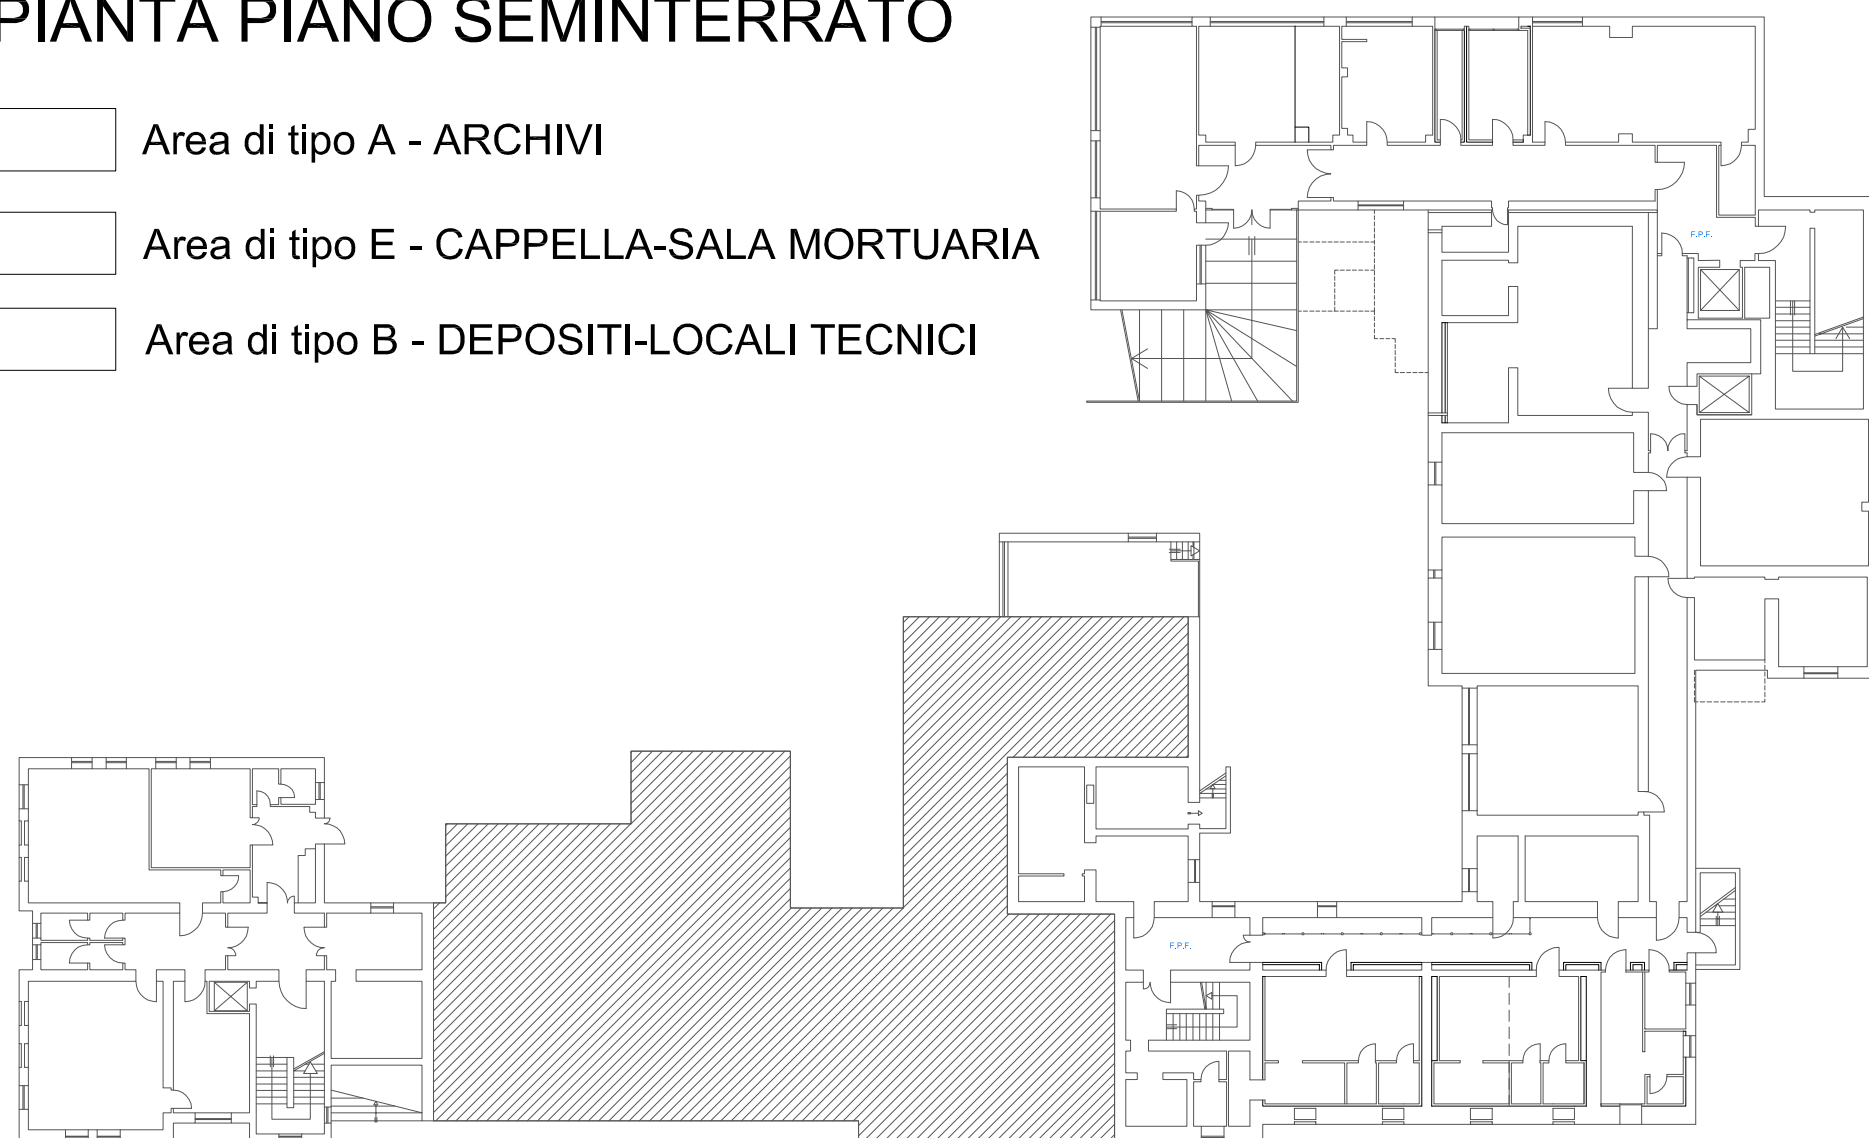






945AV02 TAV.V2-V10-PROG.SEMINTERRATO

PIANTA PIANO SEMINTERRATO

- ☐ Area di tipo A - ARCHIVI
- ☐ Area di tipo E - CAPPELLA-SALA MORTUARIA
- ☐ Area di tipo B - DEPOSITI-LOCALI TECNICI



LEGENDA SIMBOLI VVF

- | | | | |
|---|--|---|---|
|  | Percorso di uscita verso il basso |  | Lunghezza corridoio cieco |
|  | Percorso di uscita orizzontale |  | Lunghezza via di esodo |
|  | Percorso di uscita verso l'alto | U.S.
n°x | Numerazone uscite di sicurezza |
|  | Estintore portatile a polvere Classe >34A-144BC | F.P.F. | Filtro a prova di fumo |
|  | Porta e finestra tagliafuoco EI 30, 60 o 120 | SI - Se | Numerazone scale |
|  | Idrante |  | Apparecchio di segnalazione delle vie di esodo |
|  | Infisso con dispositivo di apertura a spinta (maniglione antipanico) |  | Griglia metallica per areazione permanente in sostituzione dell'infisso esistente |
|  | Infisso con ante mantenute normalmente aperte |  | Strutture separanti tagliafuoco REI 60 o 120 |
| | |  | Strutture REI/Destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato in data 11-11-2002 prot. 18728/02. |

